



Lieferwerk:

BBA Belagswerk Beringen AG


Prüfstelle: Prüflabor AG

Walzasphalt - Deklaration **2022** **AC T 22 Oeko Bdm. 35/50**

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	25020
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	35/50			
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%	4.10	Toleranz EW = ± 0.6		
Zugabebitumen	330/430			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [$1/10$ mm]	---			
- Penetration: max. [$1/10$ mm]	---			
- Erweichungspunkt R+K: min.	---			
- Erweichungspunkt R+K: max.	---			
- Elastische Rückstellung [%]	---			
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Eigenfüller			
- Kalkhydrat	---			
- feine Gesteinskörnung	Kies AG/ Meichle+Mohr			
- grobe Gesteinskörnung	Kies AG/ Meichle+Mohr			
- Mineralanteil Sand ≤ 2.0 mm	32 M-%			
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	68 M-%			
Mineralkategorie	C 50/30			
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%	70	60 - 70%		
- Sekundärsplitt M-%	$\leq 20\%$	vom Primärsplitt-Anteil		
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	165 °C			
- Raumdichte Mg/m ³	~ 2.431			
- Rohdichte Mg/m ³	~ 2.520			
- Hohlraumgehalt Vm, Vol-%	3.5			
- Hohlraumfüllungsgrad VFB,%	73.5			
- Stabilität S kN	18.7			
- Fliessen F, mm	2.1			
Bei H und S Belägen:				
Spurrinntest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	---			
- 30000 Prüfzyklen %	---			
Wasserempfindlichkeit %	97			

Ersprüfungs-Bericht		erfüllt
Numer:	20-03256	ja
gültig bis:	21.07.2025	
Konformitätserklärung		ja

Korngrossenverteilung:	mm	[M-%]	Toleranz
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0	100.0	
	31.5	100.0	
	22.4	95.0	-9/+5
	16.0	85.0	
	11.2	75.0	± 9
	8.0	60.0	
	5.6	52.0	
	4.0	42.0	
	2.0	32.0	± 7
	1.0	23.0	± 5
	0.5	18.0	
	0.25	14.0	
	0.125	11.0	
	0.063	8.5	± 3

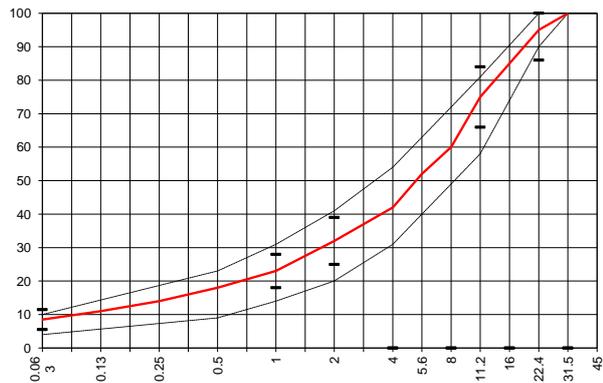

Datum:
 Stempel / Unterschrift
 BBA Belagswerk Beringen AG
 Obere Heslibachstrasse 8
 CH-8700 Küssnacht

Datum: 26.01.2022
 Stempel / Unterschrift
 Akkreditiertes Labor
prüflabor
 Prüflabor AG
 Müllheimerstrasse 5
 CH-8554 Müllheim-Wigoltingen

Datum:
 Stempel / Unterschrift
 Unternehmer